


纽扣电池

科学家咋说？

德国联邦风险评估研究所(BfR)
科普漫画

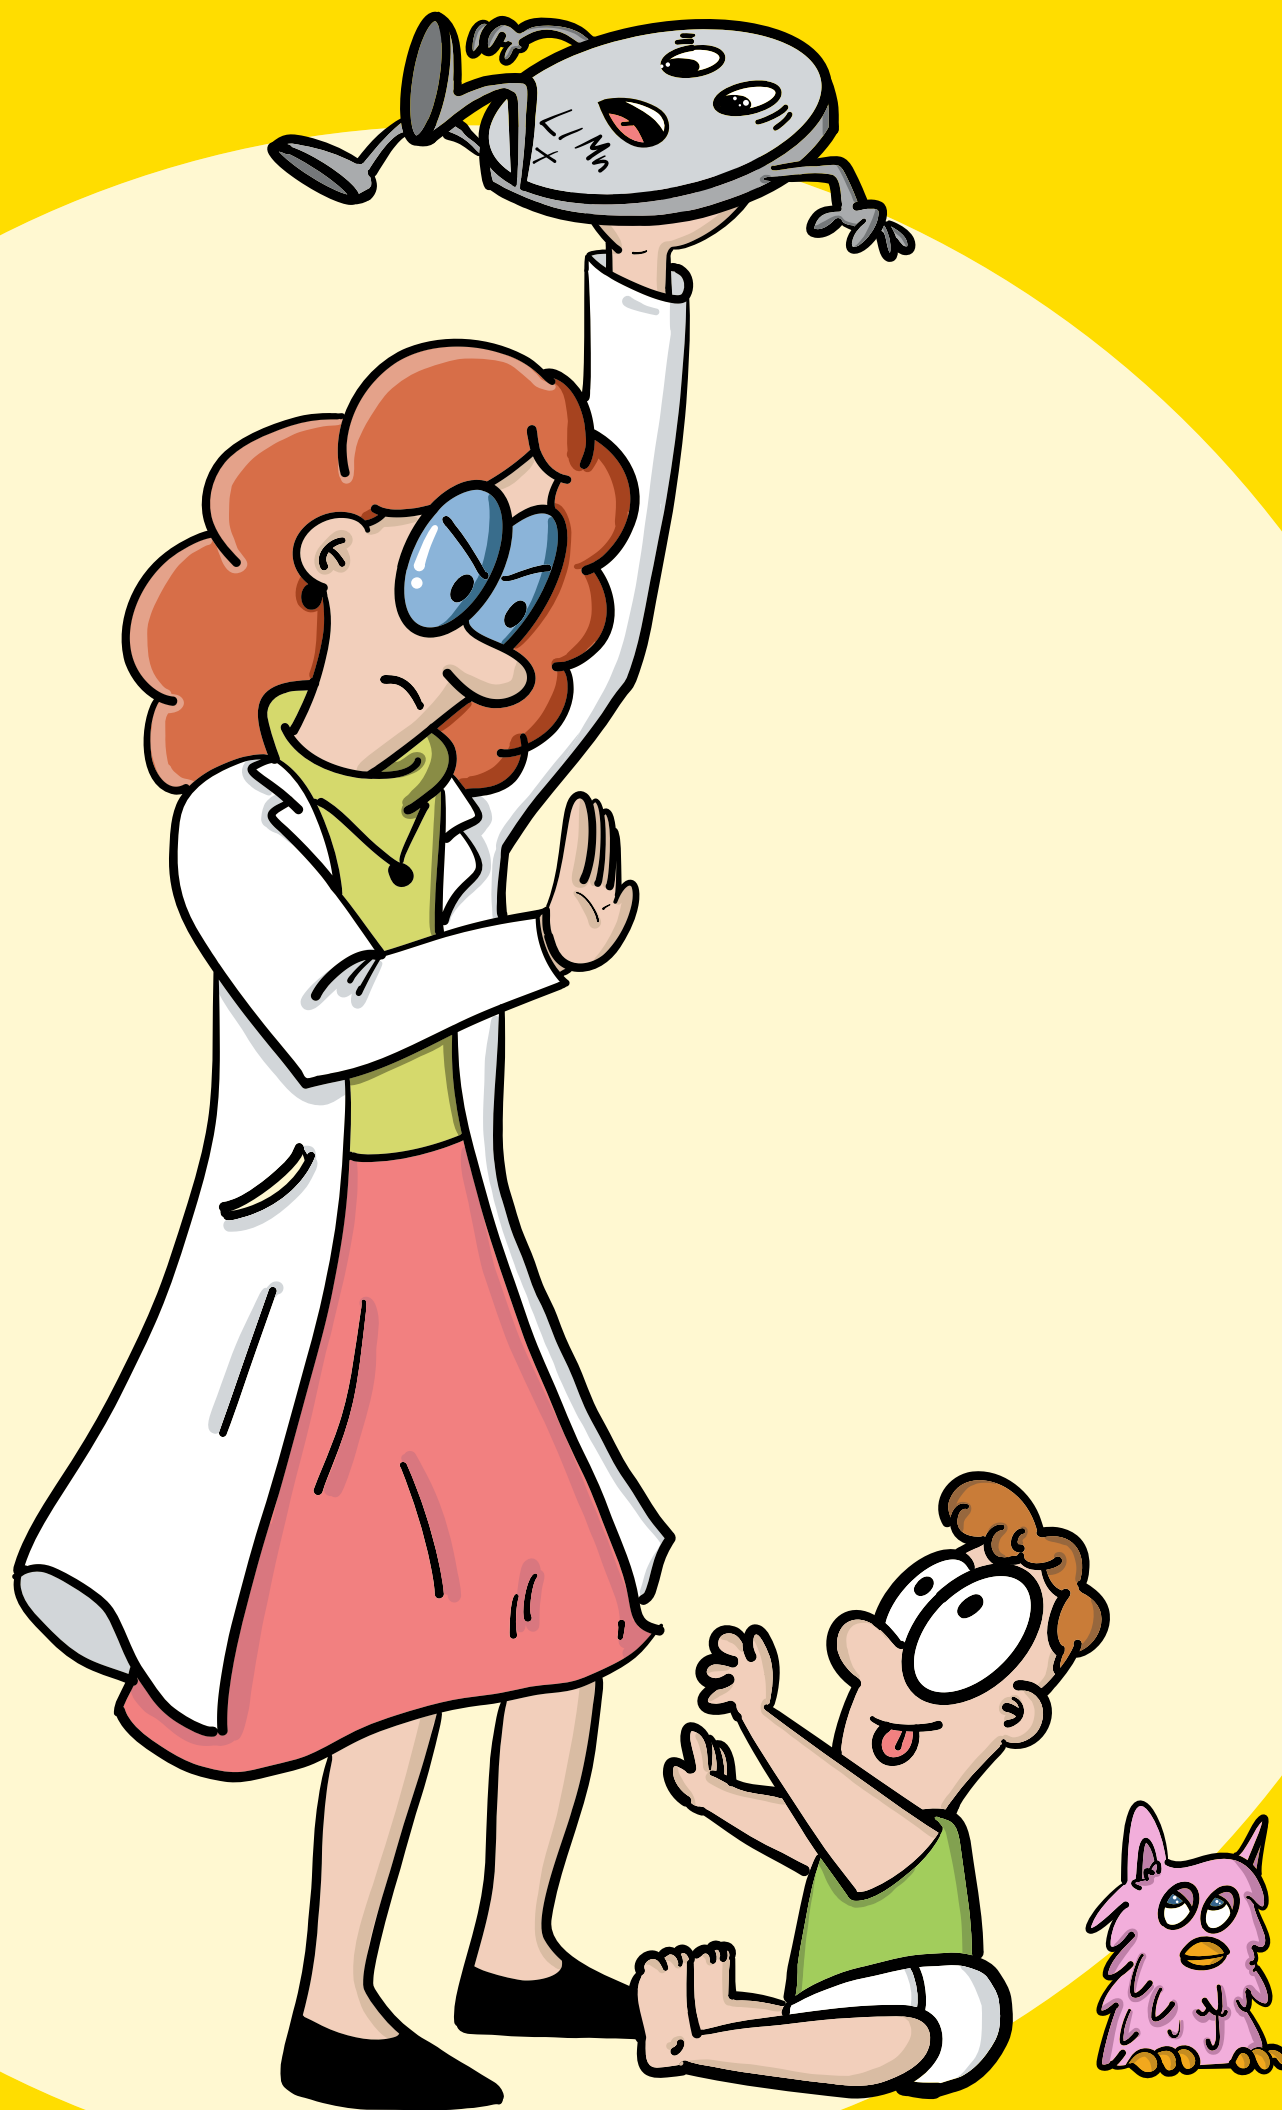



对于幼儿来说，
纽扣电池是家中
一种鲜为人知的
危险。

不要，
不要……

……不要！

如果电池盒没有用螺丝扣
盖严，孩子们就能轻而易举地
从电器中拿出电池。

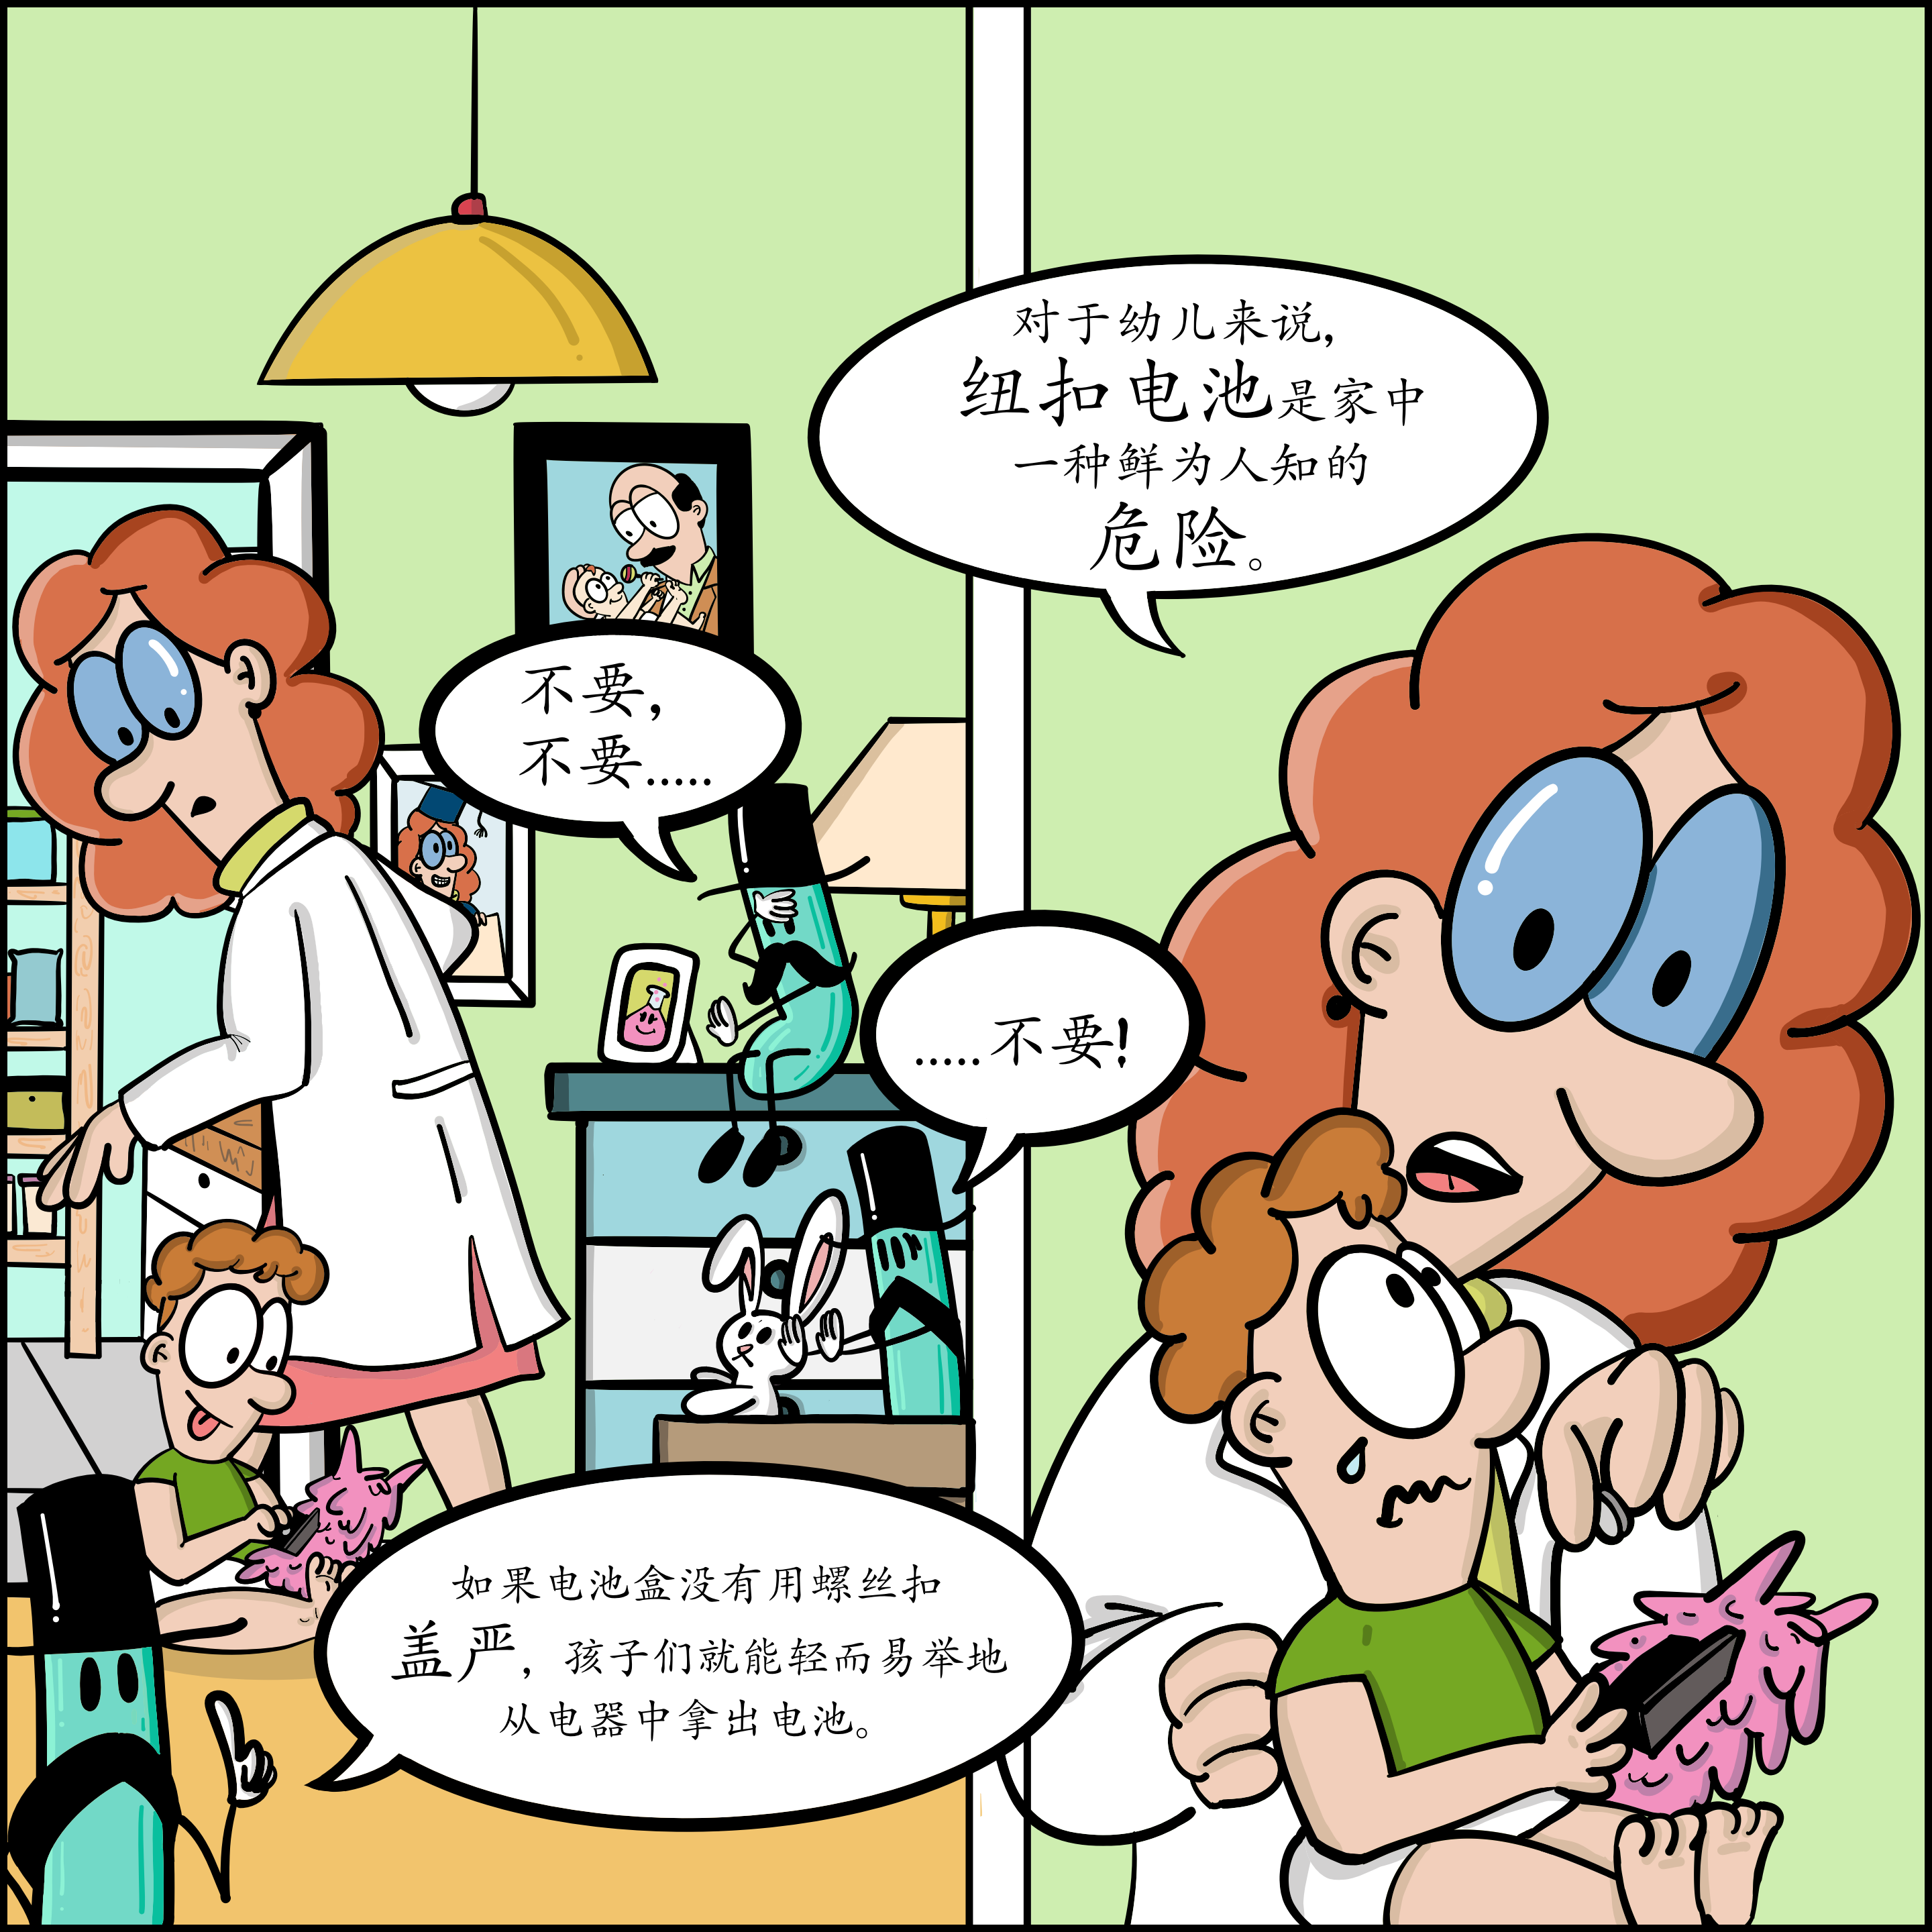


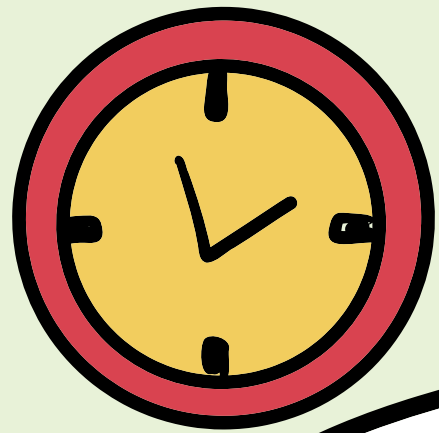



如果纽扣电池散落在某处，
就特别容易被孩子们发现。



别碰！

请睁大眼睛，
一定要当心，绝对不
能让儿童接触这些电池！

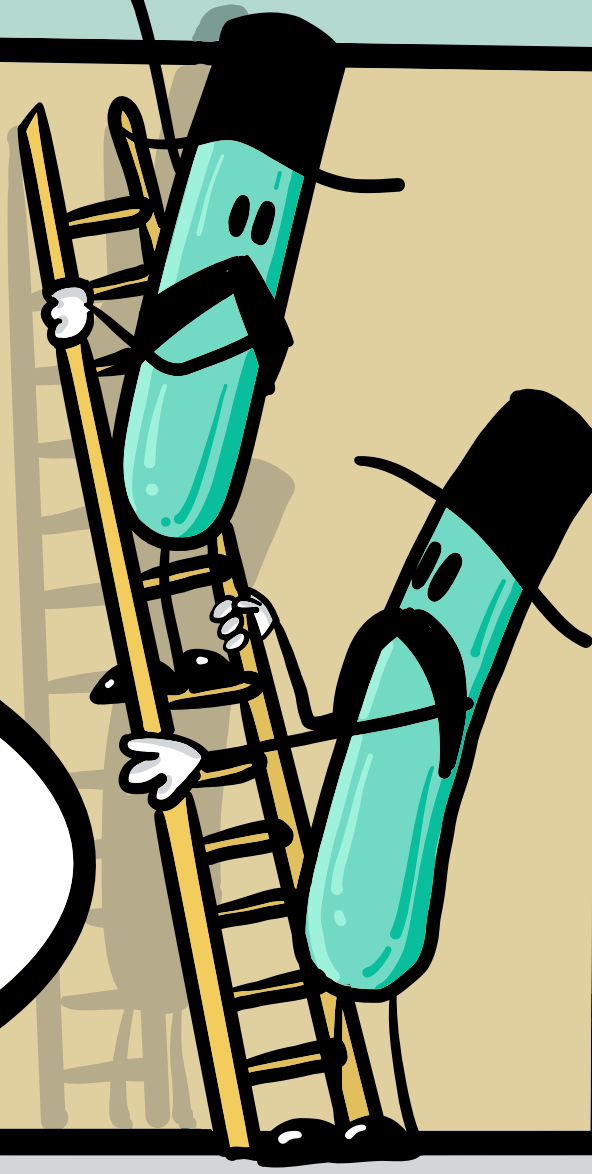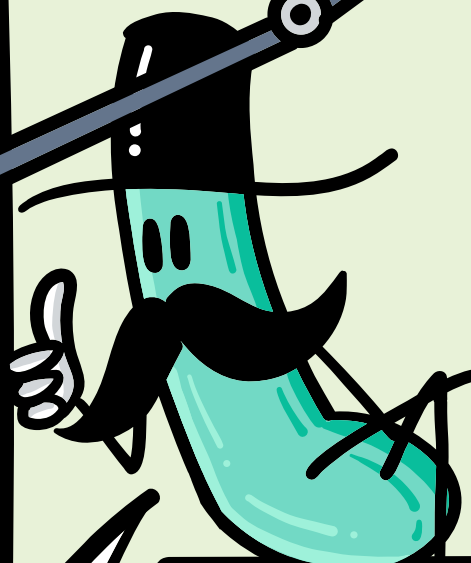

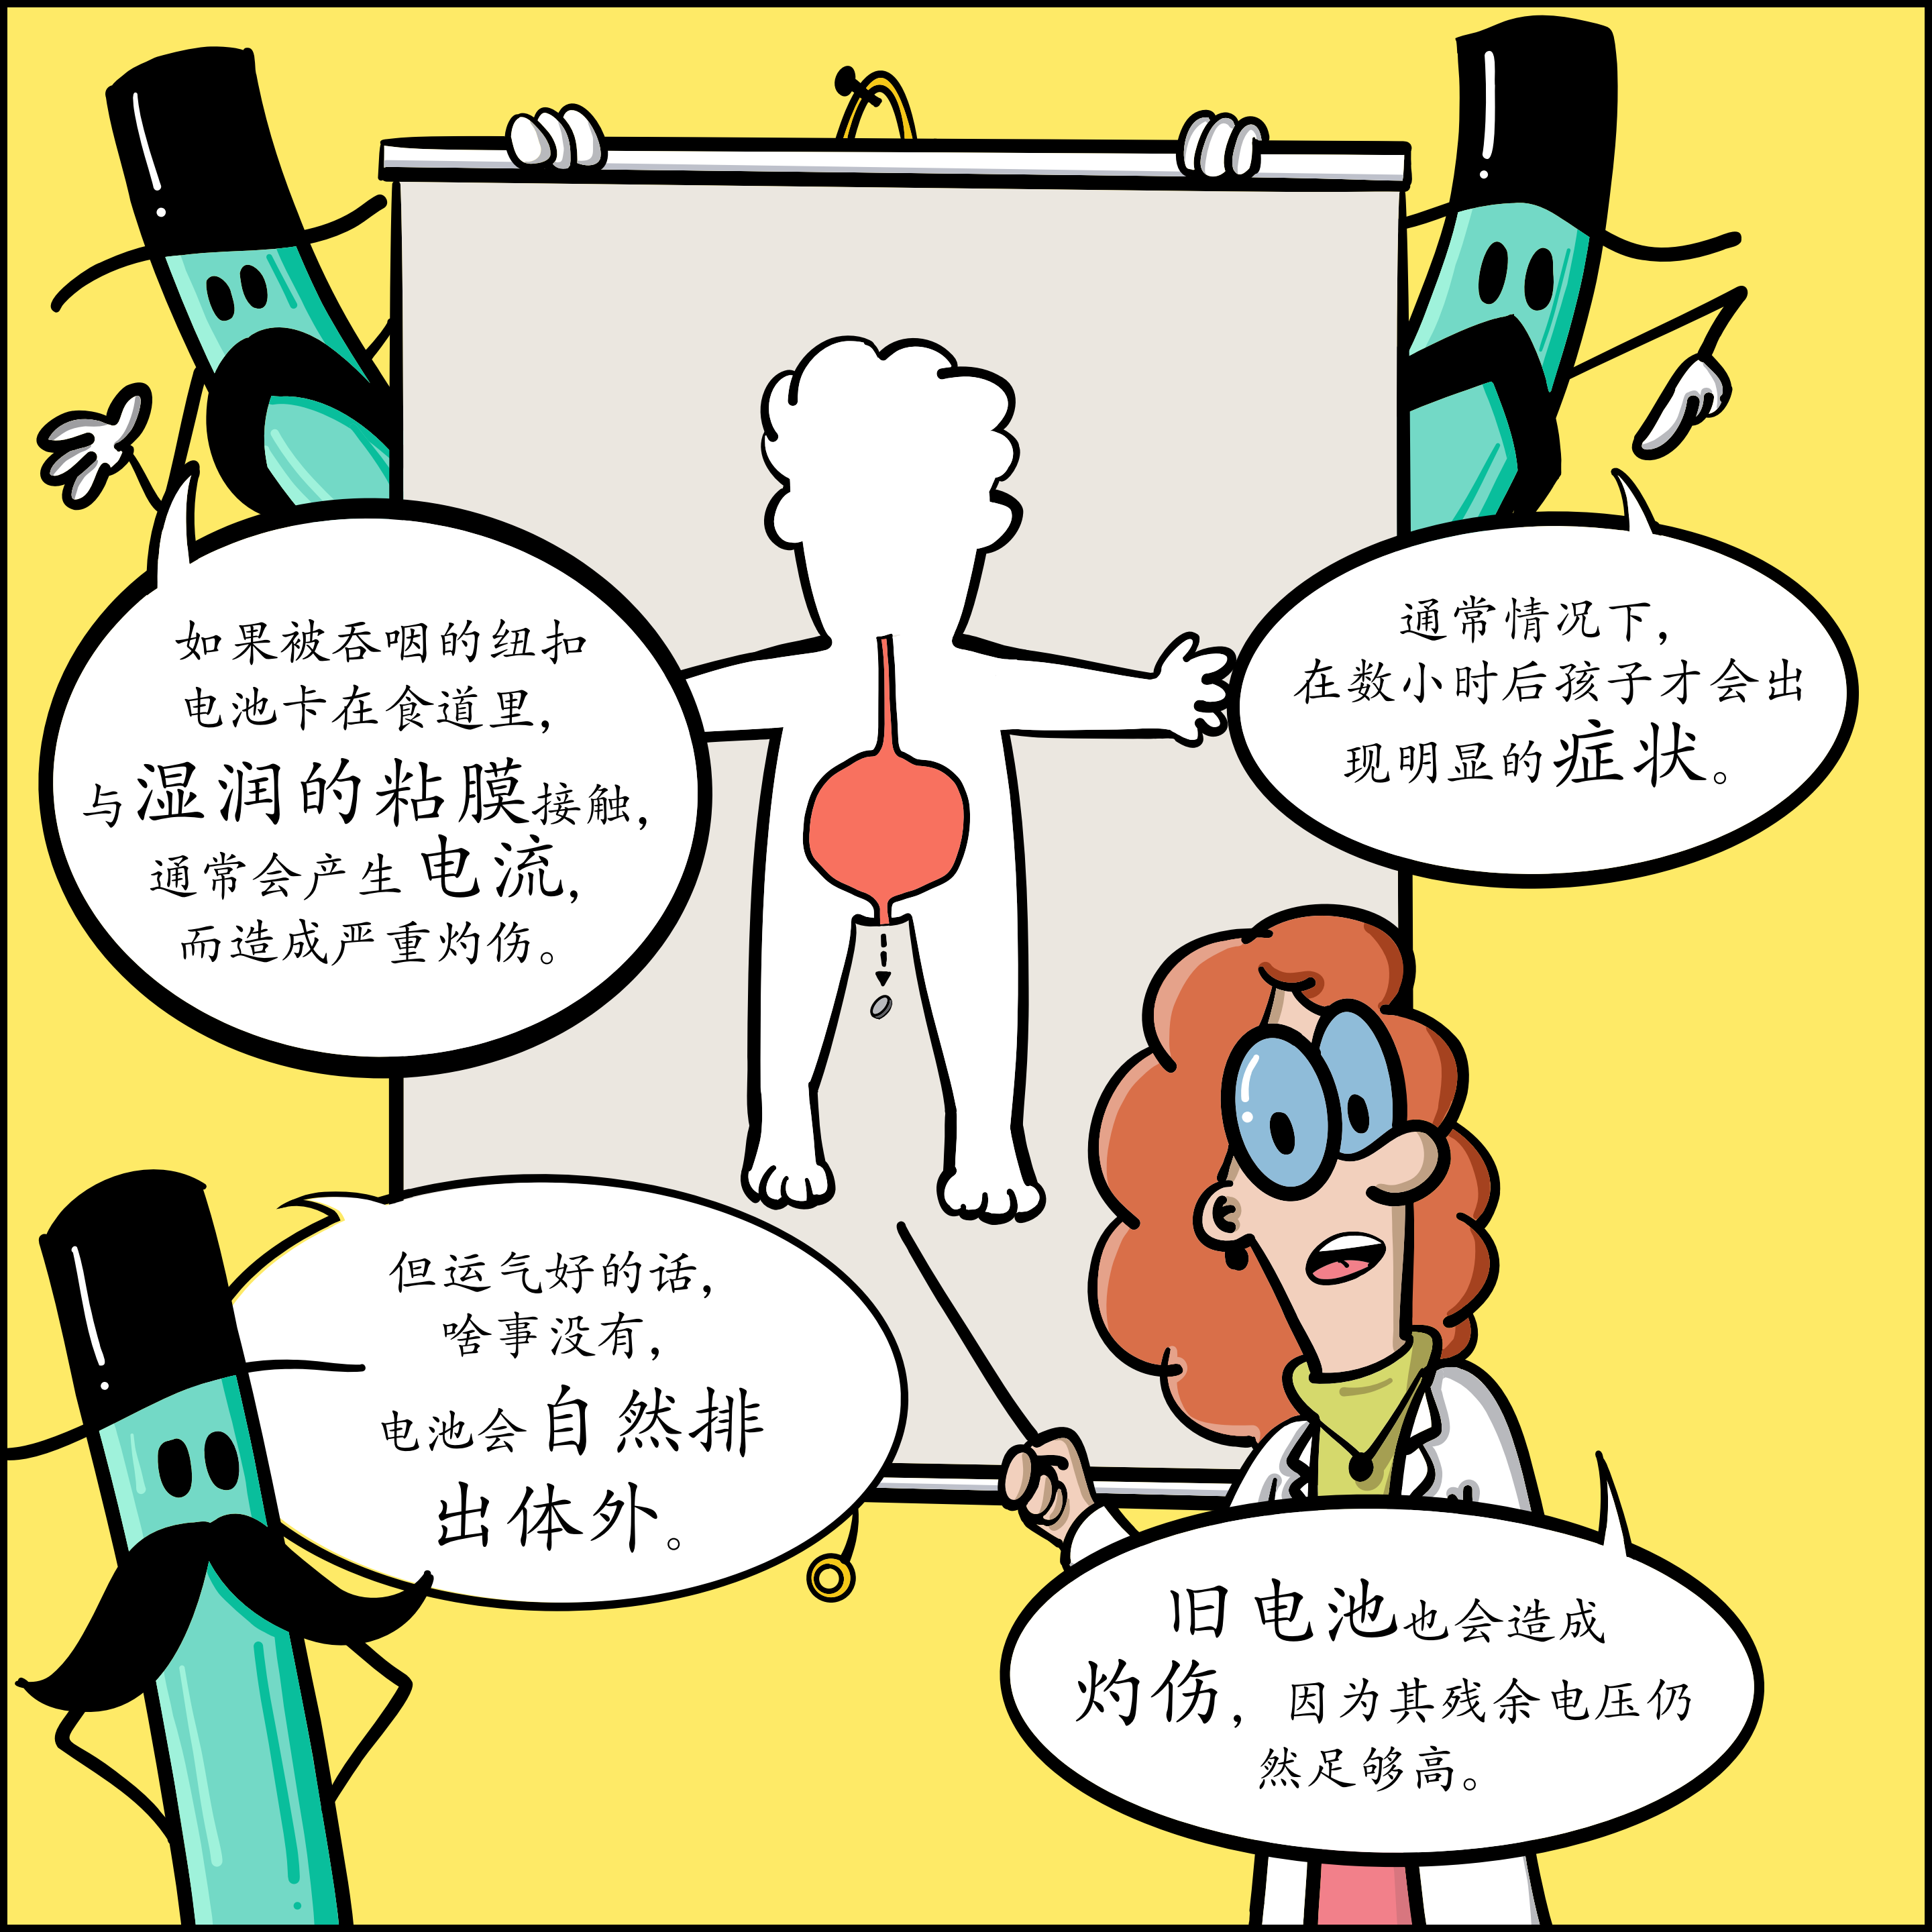

如果被吞咽的纽扣
电池卡在食道里，
与湿润的粘膜接触，
通常会产生电流，
而造成严重灼伤。

通常情况下，
在数小时后孩子才会出
现明显的症状。

但运气好的话，
啥事没有，
电池会自然排
出体外。


旧电池也会造成
灼伤，因为其残余电压仍
然足够高。

BFR建议：一旦
怀疑吞咽了纽扣电池，
应立即前往儿童医院
或急诊室就诊。

不要催吐，
不要给孩子
吃东西或喝水。

如果可能的话，
带上相关电器或
电池包装，以便确定
电池类型。

更多信息请见：
WWW.BFR.BUND.DE/EN

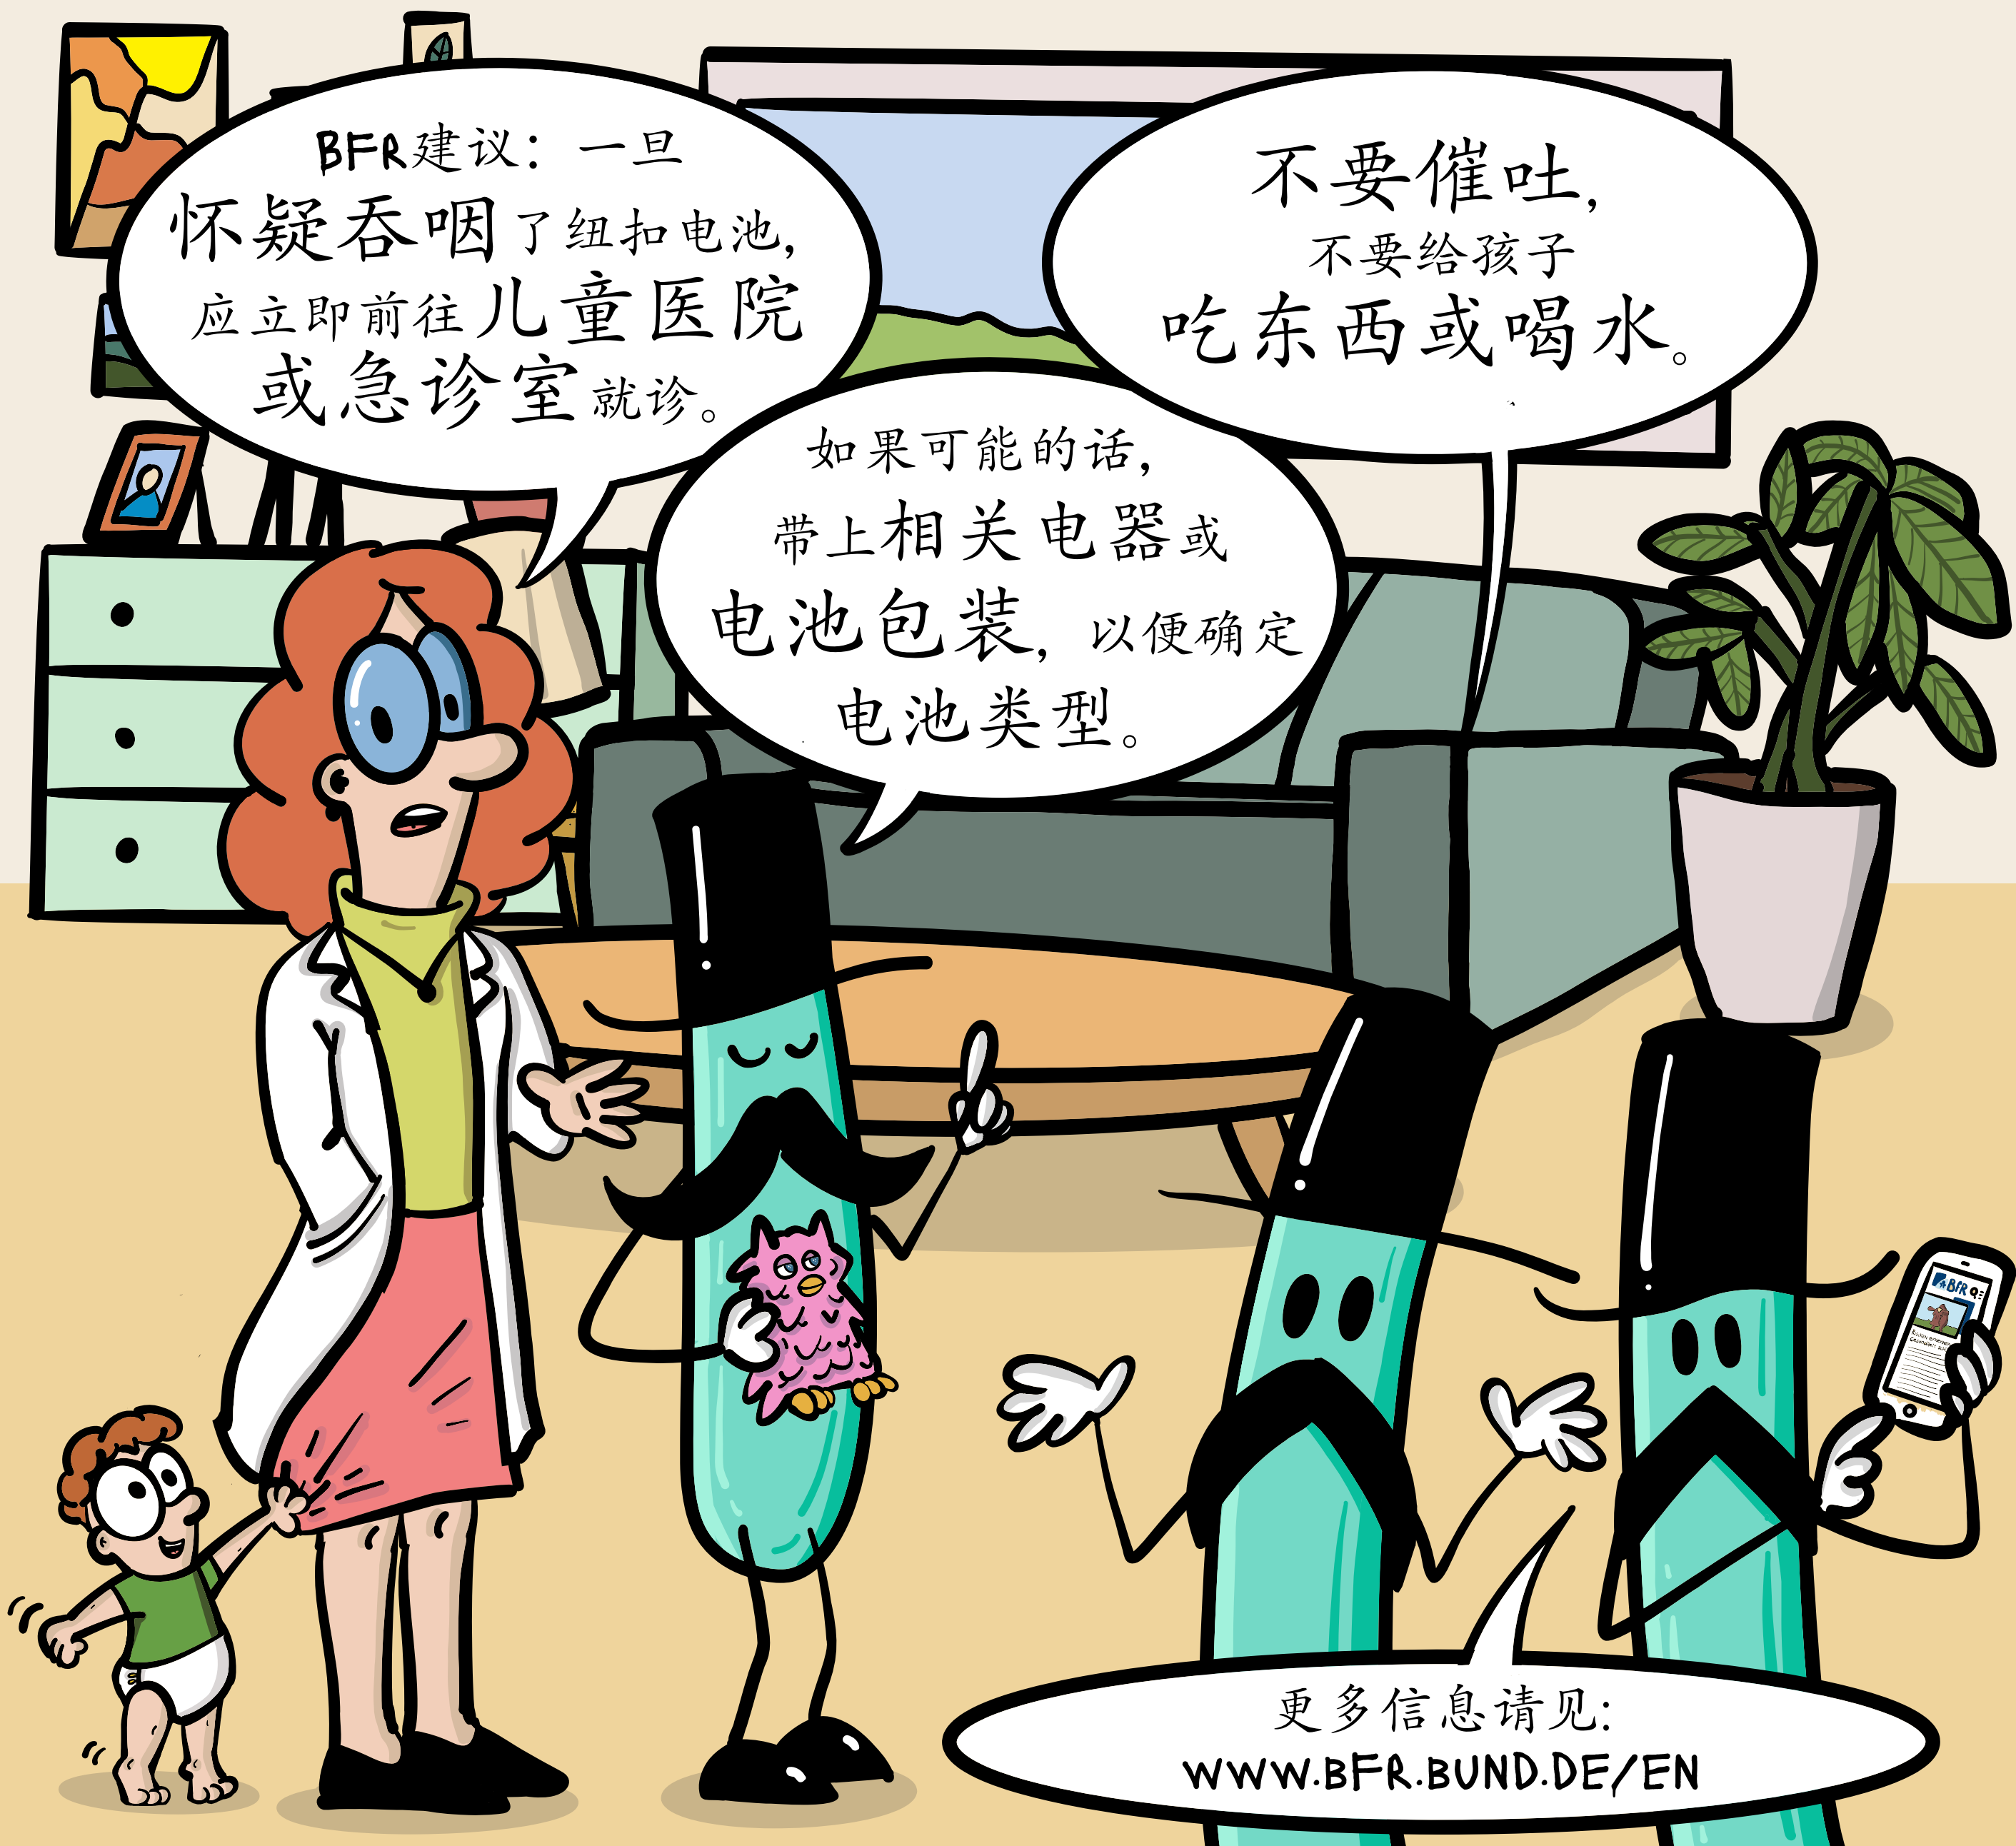

本文本是德语原文的翻译版, 德语原文是唯一具有法律效力的版本。

刊记

出版单位：
German Federal Institute for Risk Assessment | BfR
德国联邦风险评估研究所 | BfR

地址：Max-Dohrn-Straße 8-10
10589 Berlin , Germany (德国)
电话：+49 30 18412-0
传真：+49 30 18412-99099
电子邮箱：bfr@bfr.bund.de
bfr.bund.de/en

公法机构
代表：泰山(Andreas Hensel)双博士兼荣誉博士衔教授，所长
所属部委：德国联邦农业，食品及国土部
责任编辑：苏珊·菲亚克(Suzan Fiack)博士
增值税号：DE 165 893 448

国际标准期刊号(ISSN)：3053-9196 (线上版本) | 3053-9188 (印刷版本)
全称数字对象标识符(DOI)：10.17590/20260506-130710-0

截稿时间：2026年7月

德国联邦风险评估研究所(BfR)简介

德国联邦风险评估研究所(BfR)是德国联邦农业，食品和国土部(BMLEH)隶属的一个独立科研机构。该机构在公共卫生和兽医公共卫生领域开展预防性工作，保护人民健康。它(BfR)在食品，饲料，化学品和日用消费品安全性方面为德国联邦政府和联邦各州提供咨询。德国联邦风险评估研究所(BfR)还就与其评估任务密切相关的主题，开展自主性研究。



**BfR | Identifying Risks –
Protecting Health**

